

エアコンと気温

2016-9-2

省エネ学習会


平手 彰

2015/6/30～2015/9/1 64日平均:1.56kWh

2015/6/30～2015/9/1 64日平均:7.85M°C

日平均	7月	8月
平均気温	26.4	26.5
最高気温	31.0	30.9
最低気温	22.8	23.2
日照時間	5.9	4.0

2015年エアコン(kWh/日)

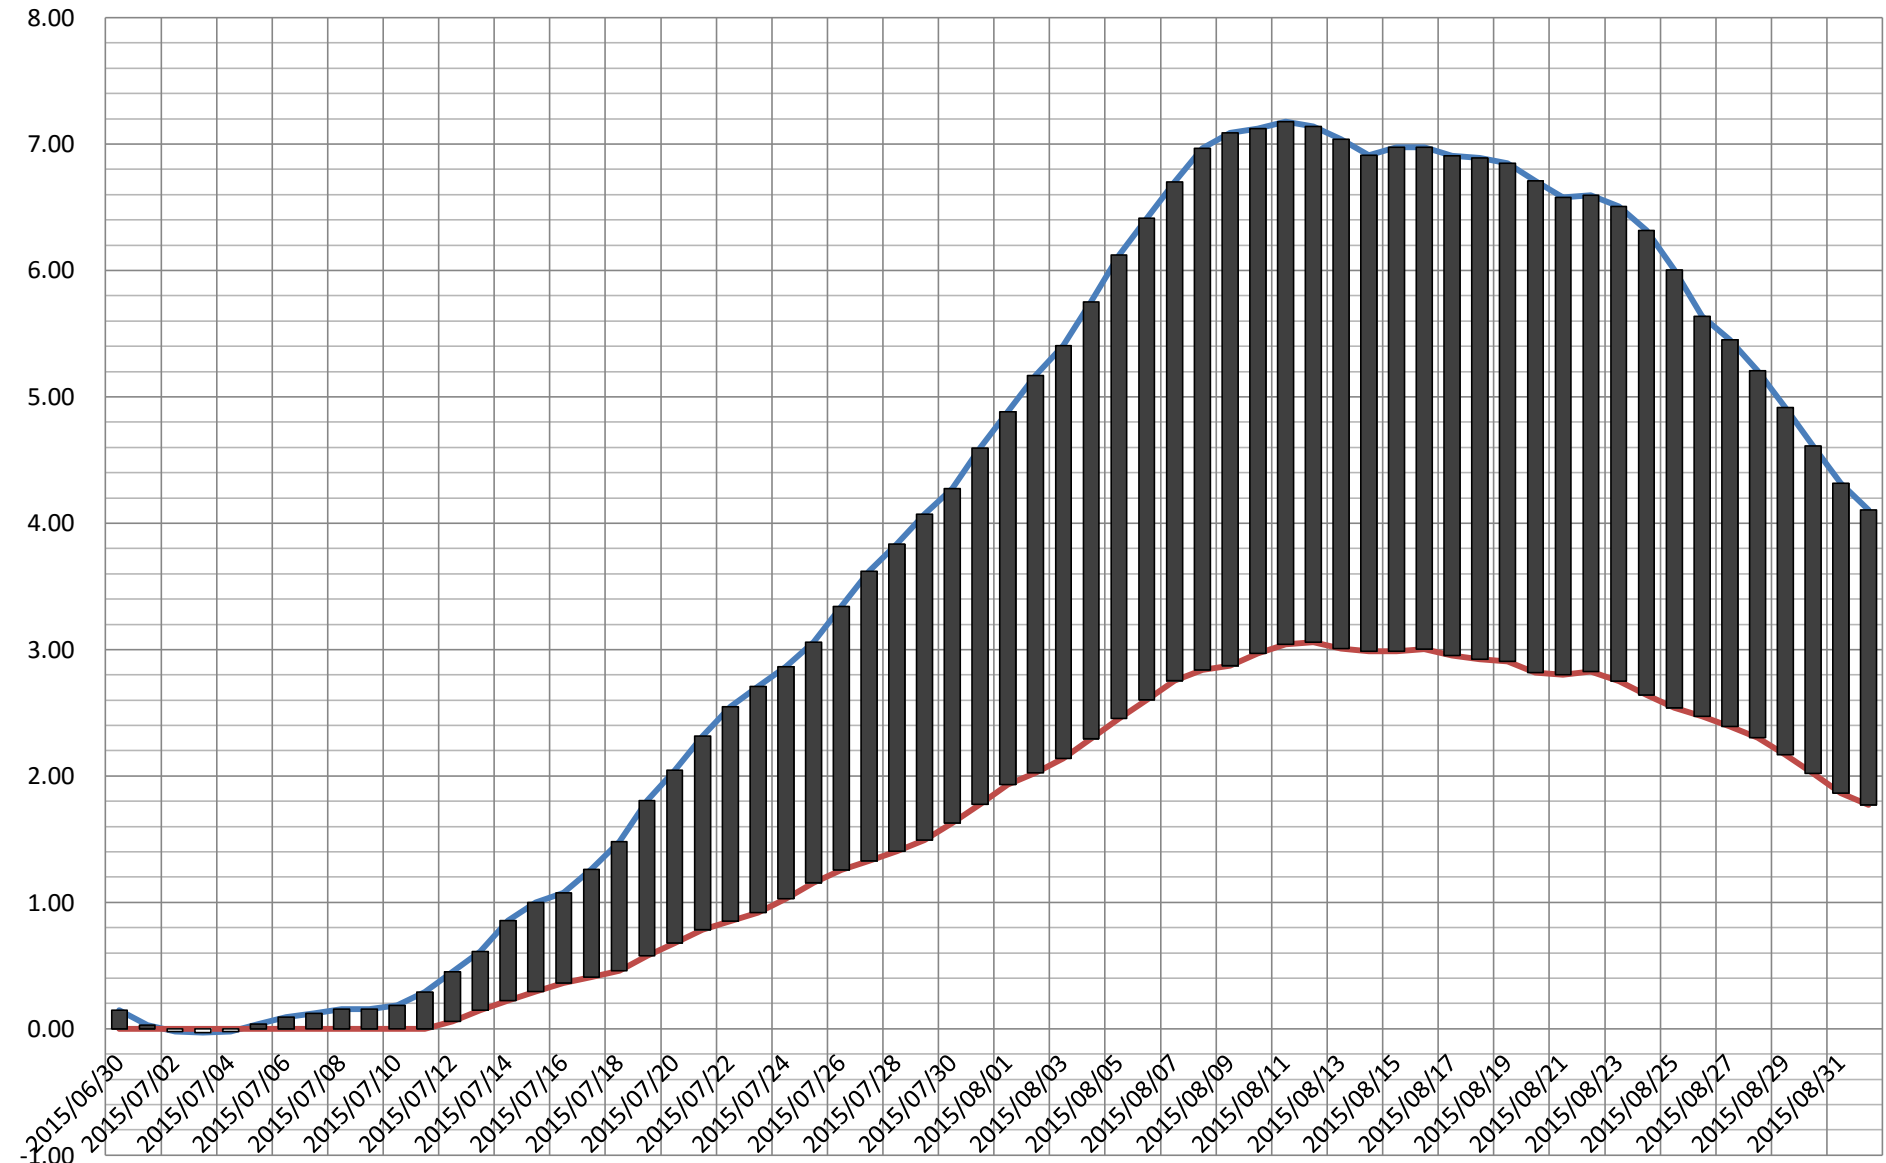


—m—4 —エアコン/日

2016/6/30~2016/9/1 64日平均:1.31kWh

2016/6/30~2016/9/1 64日平均:7.36M°C

日平均	7月	8月
平均気温	25.3	27.0
最高気温	30.1	31.9
最低気温	21.6	23.3
日照時間	4.3	5.5

2016年エアコン(kWh/日)

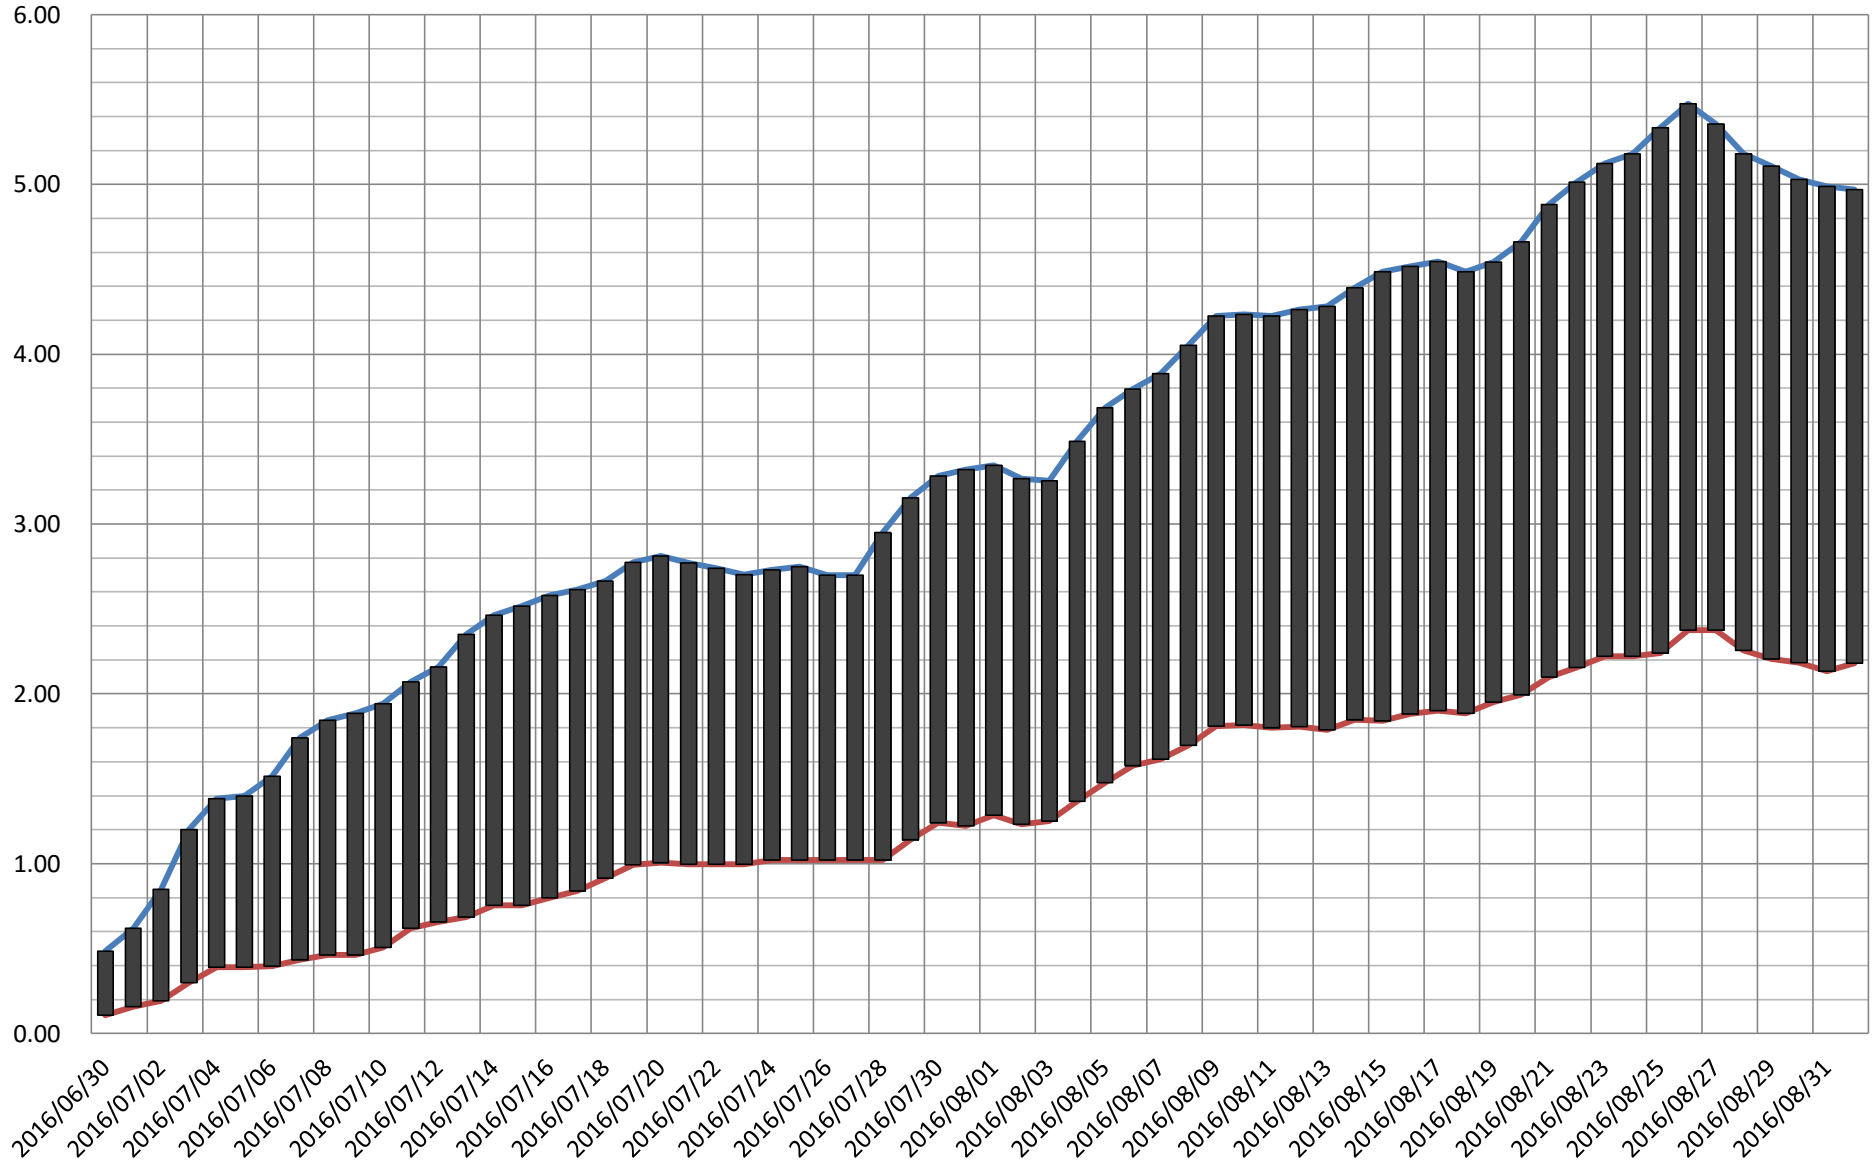

— 系列1 — 系列2


2015年

日平均	7月	8月
平均気温	26.4	26.5
最高気温	31.0	30.9
最低気温	22.8	23.2
日照時間	5.9	4.0


2016年

日平均	7月	8月
平均気温	25.3	27.0
最高気温	30.1	31.9
最低気温	21.6	23.3
日照時間	4.3	5.5

2015年エアコン(kWh/日)

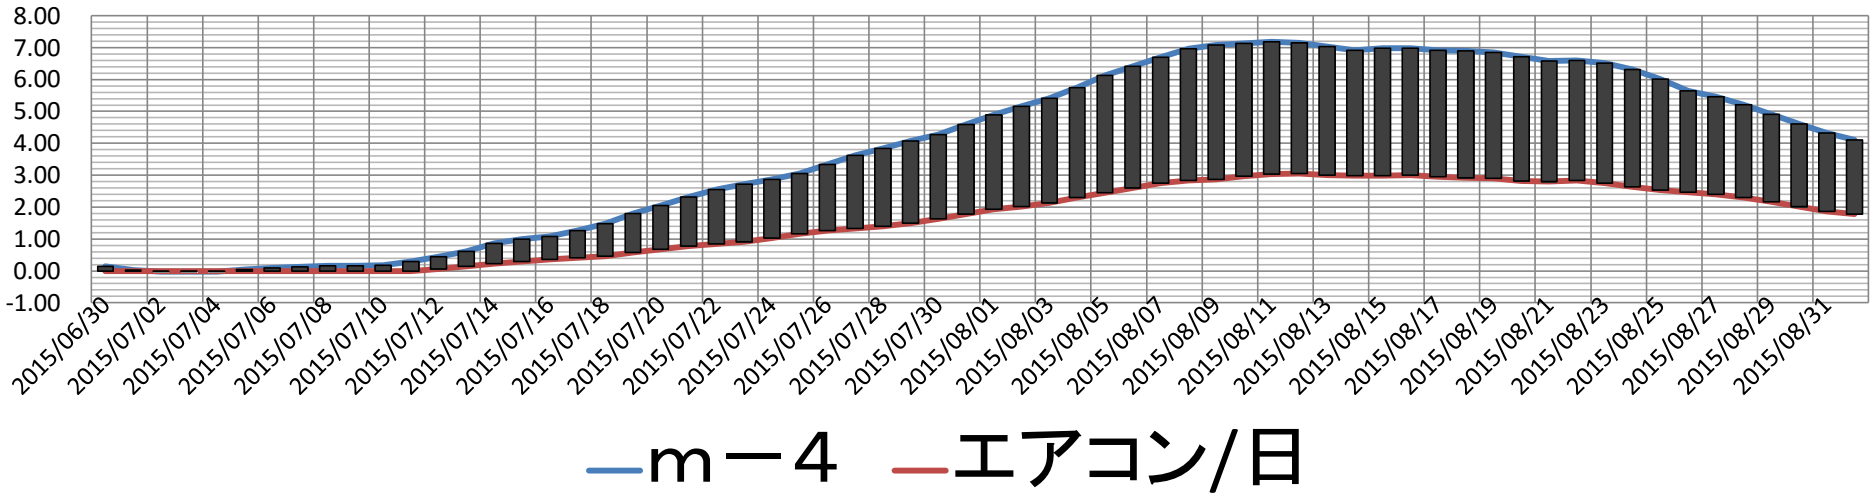

2016年エアコン(kWh/日)

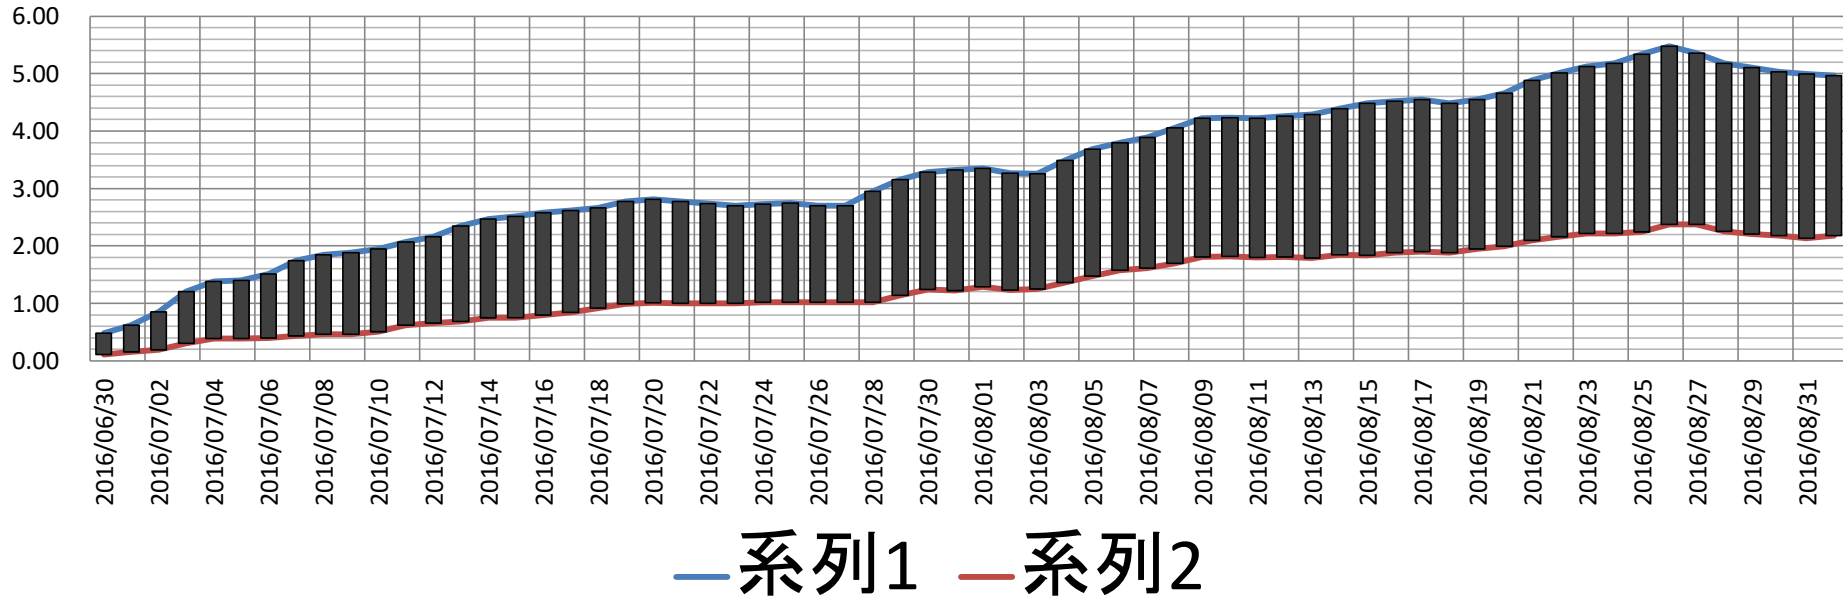

おわり